



**ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БИРИЛЮССКОМУ и БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ**



ЛБ - Информ

Выпуск № 12 от 21 января 2019 года

Содержание номера:


Оперативная обстановка с пожарами.....2 стр.

Происшествия на территории районов3-4 стр.

Проведение профилактических мероприятий.....5-6 стр.

Меры безопасности при обращении с газовыми приборами.....7 стр.

Пожарная безопасность в зимний период8 стр.

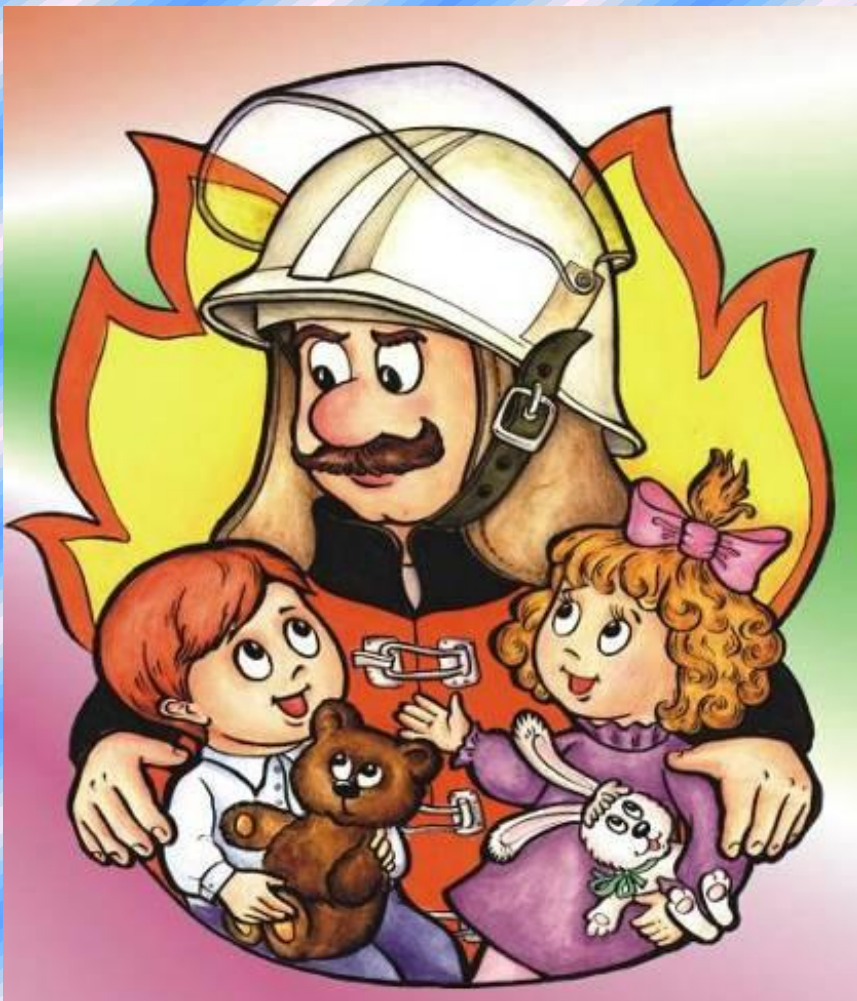

ГРАЖДАНЕ!!!!

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!!

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ**

**ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
за январь- декабрь 2018 ГОДА:**

- произошло **4221(АППГ-4239)** пожаров;
- погибли на пожарах **205 (АППГ-201)** человек,
- из них погибли **10(АППГ-17)** детей;
- получили травмы на пожарах **226(АППГ-230)** человек,
- в том числе травмированных **24 (АППГ-32)** детей.

**Оперативная обстановка с пожарами на территории
Бирилюсского района за январь-декабрь 2018 года:**

- произошло пожаров - **27**
- погибло людей на пожарах - **1**
 - погибло детей - **0**
- получили травмы на пожарах - **1**
 - травмировано детей – **0**

**Оперативная обстановка с пожарами на территории
Большеулуйского района за январь-декабрь 2018 года:**

- произошло пожаров - **23**
- погибло людей на пожарах - **6**
 - погибло детей - **0**
- получили травмы на пожарах - **3**
- в том числе травмировано детей – **0**



*Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Г.Н. Старовойтов*

Происшествия на территории района

Пожар в надворной постройке п. Рассвет Бирилюсского района



20.12.2018 года в 02 часа 52 минуты на пункт связи ПСЧ-58 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» поступило телефонное сообщение о пожаре в бани с последующем распространением пожара на дощатый дровяник п. Рассвет Бирилюсского района. На момент прибытия пожарных подразделений надворные постройки охвачены огнём. Пожар потушен силами дежурных отделений ОП ПСЧ-58, ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю», в 04 часов 00 минут путем подачи воды компактной и распыленной от двух пожарных автомобилей. В результате пожара уничтожена огнем баня, дровяник на общей площади 26 кв.м. Имущество и строение не застраховано.

В ходе проведенной проверки, установлено, что причиной пожара в надворной постройке послужило возникновение аварийной ситуации в цепи электропроводки и загорание изоляционного материала токоведущих жил электрических проводов, находящихся под постоянным напряжением с переходом огня на горючие элементы деревянных конструкций бани. Данная причина стала возможной вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов домовладельцем

***Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Г.Н. Старовойтов***

Происшествия на территории района

Пожар в жилом доме п. Тихий Ручей Большеулуйского района



25 декабря 2018 года в 03 час. 54 мин. диспетчеру ПСЧ-32 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» по охране с. Большой Улуй и Большеулуйского района по телефону 2-11-01 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в п. Тихий Ручей Большеулуйского района. На момент прибытия пожарных подразделений веранда дома полностью была охвачена огнем, распространение огня на пристроенную к дому кочегарку и общую крышу жилого дома и бани. Пожар потушен силами трех отделений ПСЧ-32 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» в 10 час 20 минут путем подачи воды компактной и распыленной от трех пожарных автомобилей. В результате пожара внутри поврежден жилой дом, находящееся внутри имущество, сгорела крыша дома, веранда, кочегарка и баня на общей площади 138 квадратных метров. Имущество и строение не застраховано.

В ходе проведенной проверки, и из показаний очевидцев, установлено, что причиной пожара послужило возникновение аварийной ситуации в цепи электропроводки в результате естественного износа и загорание изоляционного материала токоведущих жил электрических проводников из разных металлов находящихся под постоянным напряжением в следствии больших переходных сопротивлений с переходом огня на горючие элементы деревянной стены кочегарки. Это объясняется наличием различных коэффициентов объемного и линейного расширения меди и алюминия. Факт поджога не усматривается. Человеческих жертв и травмированных нет. Тяжких последствий не наступило.

**Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
А.В. Мельников**

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Согласно указания ГУ МЧС России №91-2956-19 от 23.17.2018 года «О реализации поручения Правительства Российской Федерации» сотрудниками ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам проводились внеплановые выездные проверки и профилактические мероприятия о Соблюдении мер пожарной безопасности на объектах задействованных в проведении Новогодних и Рождественских мероприятий.



***Инспектор ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант внутренней службы
Д.Ф. Кротов***

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ЖИЛЬЕ

Сотрудниками ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам, совместно с сотрудниками, работниками ПСЧ-58, ПСЧ-32, проводится профилактическая работа в жилом секторе, направленная на предотвращение причин, способствующих возникновению пожаров и гибели людей при них. Обследуются квартиры где проживают пожилые граждане, многодетные семьи. Населению разъясняются требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, использовании электрообогревательных приборов, вручаются памятки о мерах пожарной безопасности.




*Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Г.Н. Старовойтов*

Меры безопасности при обращении с газовыми приборами

В Российской Федерации участились случаи утечки бытового газа и взрывов газовых баллонов, эксплуатирующихся в жилых, общественных и производственных зданиях, особенно в предприятиях общественного питания. При этом, травмы получают как граждане Российской Федерации, так и иностранные рабочие.

Ежегодно по причине нарушения эксплуатации газового оборудования происходят пожары. Недопустимыми нарушениями при эксплуатации являются: использование газовых плит в течение длительного времени без проведения технического обслуживания; проверка герметичности соединения редуктора с газовым баллоном с помощью открытого огня (спички, зажигалки и т. д.); установка газового баллона домовладельцами, особенно пенсионерами, инвалидами, людьми преклонного возраста, детьми, которые в силу своего физического состояния не способны качественно провести замену баллона. Данную работу проводят специалисты газового участка. Недопустимо нагревание жилых помещений с помощью газовых приборов. В целях недопущения возникновения пожаров причиной которых могут явиться нарушения требований пожарной безопасности публикуем правила пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования:

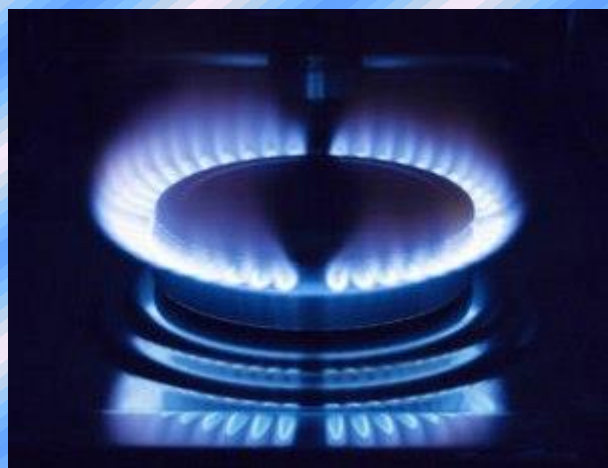

- газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также

иметь предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ";

- размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых входит более двух баллонов, а также установок, размещаемых внутри зданий для проживания людей, должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по безопасности в газовом хозяйстве;

- у входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

**Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
А.В. Мельников**

Пожарная безопасность в зимний период



В связи с установившейся холодной погодой население активно использует в быту электронагревательные приборы. Вместе с тем для обогрева домов и квартир нередко используются либо неисправные, либо не фабричные обогреватели, представляющие собой серьезную опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни людей. Использование дополнительных бытовых электроприборов опасно резко увеличивающейся нагрузкой на электропроводку, которая может вызвать

короткое замыкание в местах соединения проводов, выполненных с нарушением установленных правил, или же возгорание ветхих проводов.

Значительная часть людей считают, что пожар в их доме произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар – не роковое явление и не слепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека.

Чтобы такого не случилось, необходимо строго соблюдать установленные для всех правила пожарной безопасности в быту и прежде всего, требования пожарной безопасности при установке и эксплуатации электроприборов.

Во-первых, следует вовремя проводить ревизию электропроводки, содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие электроприборы.

Категорически запрещается подвешивать абажуры на электрических проводах, заклеивать электропроводку обоями, закрасивать масляной краской, включать в одну розетку одновременно несколько приборов.

Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять включенными электроприборы, работающие в режиме ожидания.

Кроме того, при эксплуатации печного отопления во избежание беды не следует оставлять без присмотра топящиеся печи, не перекаливать их, эксплуатировать печи без противопожарной разделки, использовать для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Печное отопление всегда создавало и создает немало проблем населению, особенно в сельской местности, где в каждом доме имеется печь - объект повышенной пожарной опасности.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ

Отметим, печные пожары делятся на две группы. Во-первых, причиной возгорания может быть нарушение правил устройства печи. Например, недостаточные расстояния между дымоходом печи и деревянными конструкциями перекрытий дома. Сюда же можно отнести отсутствие подтопочного листа, в результате чего из-за выпавших углей загорается пол.



Другая проблема – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также часто заканчивается пожаром розжиг печей бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также перекаливание печей.

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и другие материалы, а поверхности отопительных приборов и

дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить. Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходимо своевременно устранять, чтобы подготовить печь к новому отопительному сезону.

И ещё. Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих близких от пожара, следует также навсегда отказаться от привычки курить, лежа в постели, не оставлять непотушенной сигарету, ни в коем случае не бросать спички и окурки на пол.

*Если произошло возгорание, звоните по телефону **01**, по сотовой связи **112** или **01***. Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти себя и других, попавших в беду.*

**Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
А.В. Мельников**

Выпускается бесплатно.
Тираж 999 экз.

№ 12 от 21 января
2019г.

Выпускается отделением надзорной деятельности
и профилактической работы
по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
Красноярского края. Редактор Старовойтов Г.Н.
Адрес: Красноярский край, Бирилюсский район, с.
Новобирилюссы, пер. Пожарный, 4, тел. 2-15-31